Note :
1. Prezenta plansa se consulta impreuna cu toate celelalte plansa din aceasta documentatie.
2. Proba de presiune a instalatiei de incalzire se realizeza conform Normativ I13-2015
3. Pentru note suplimentare vezi plansa IT-03.

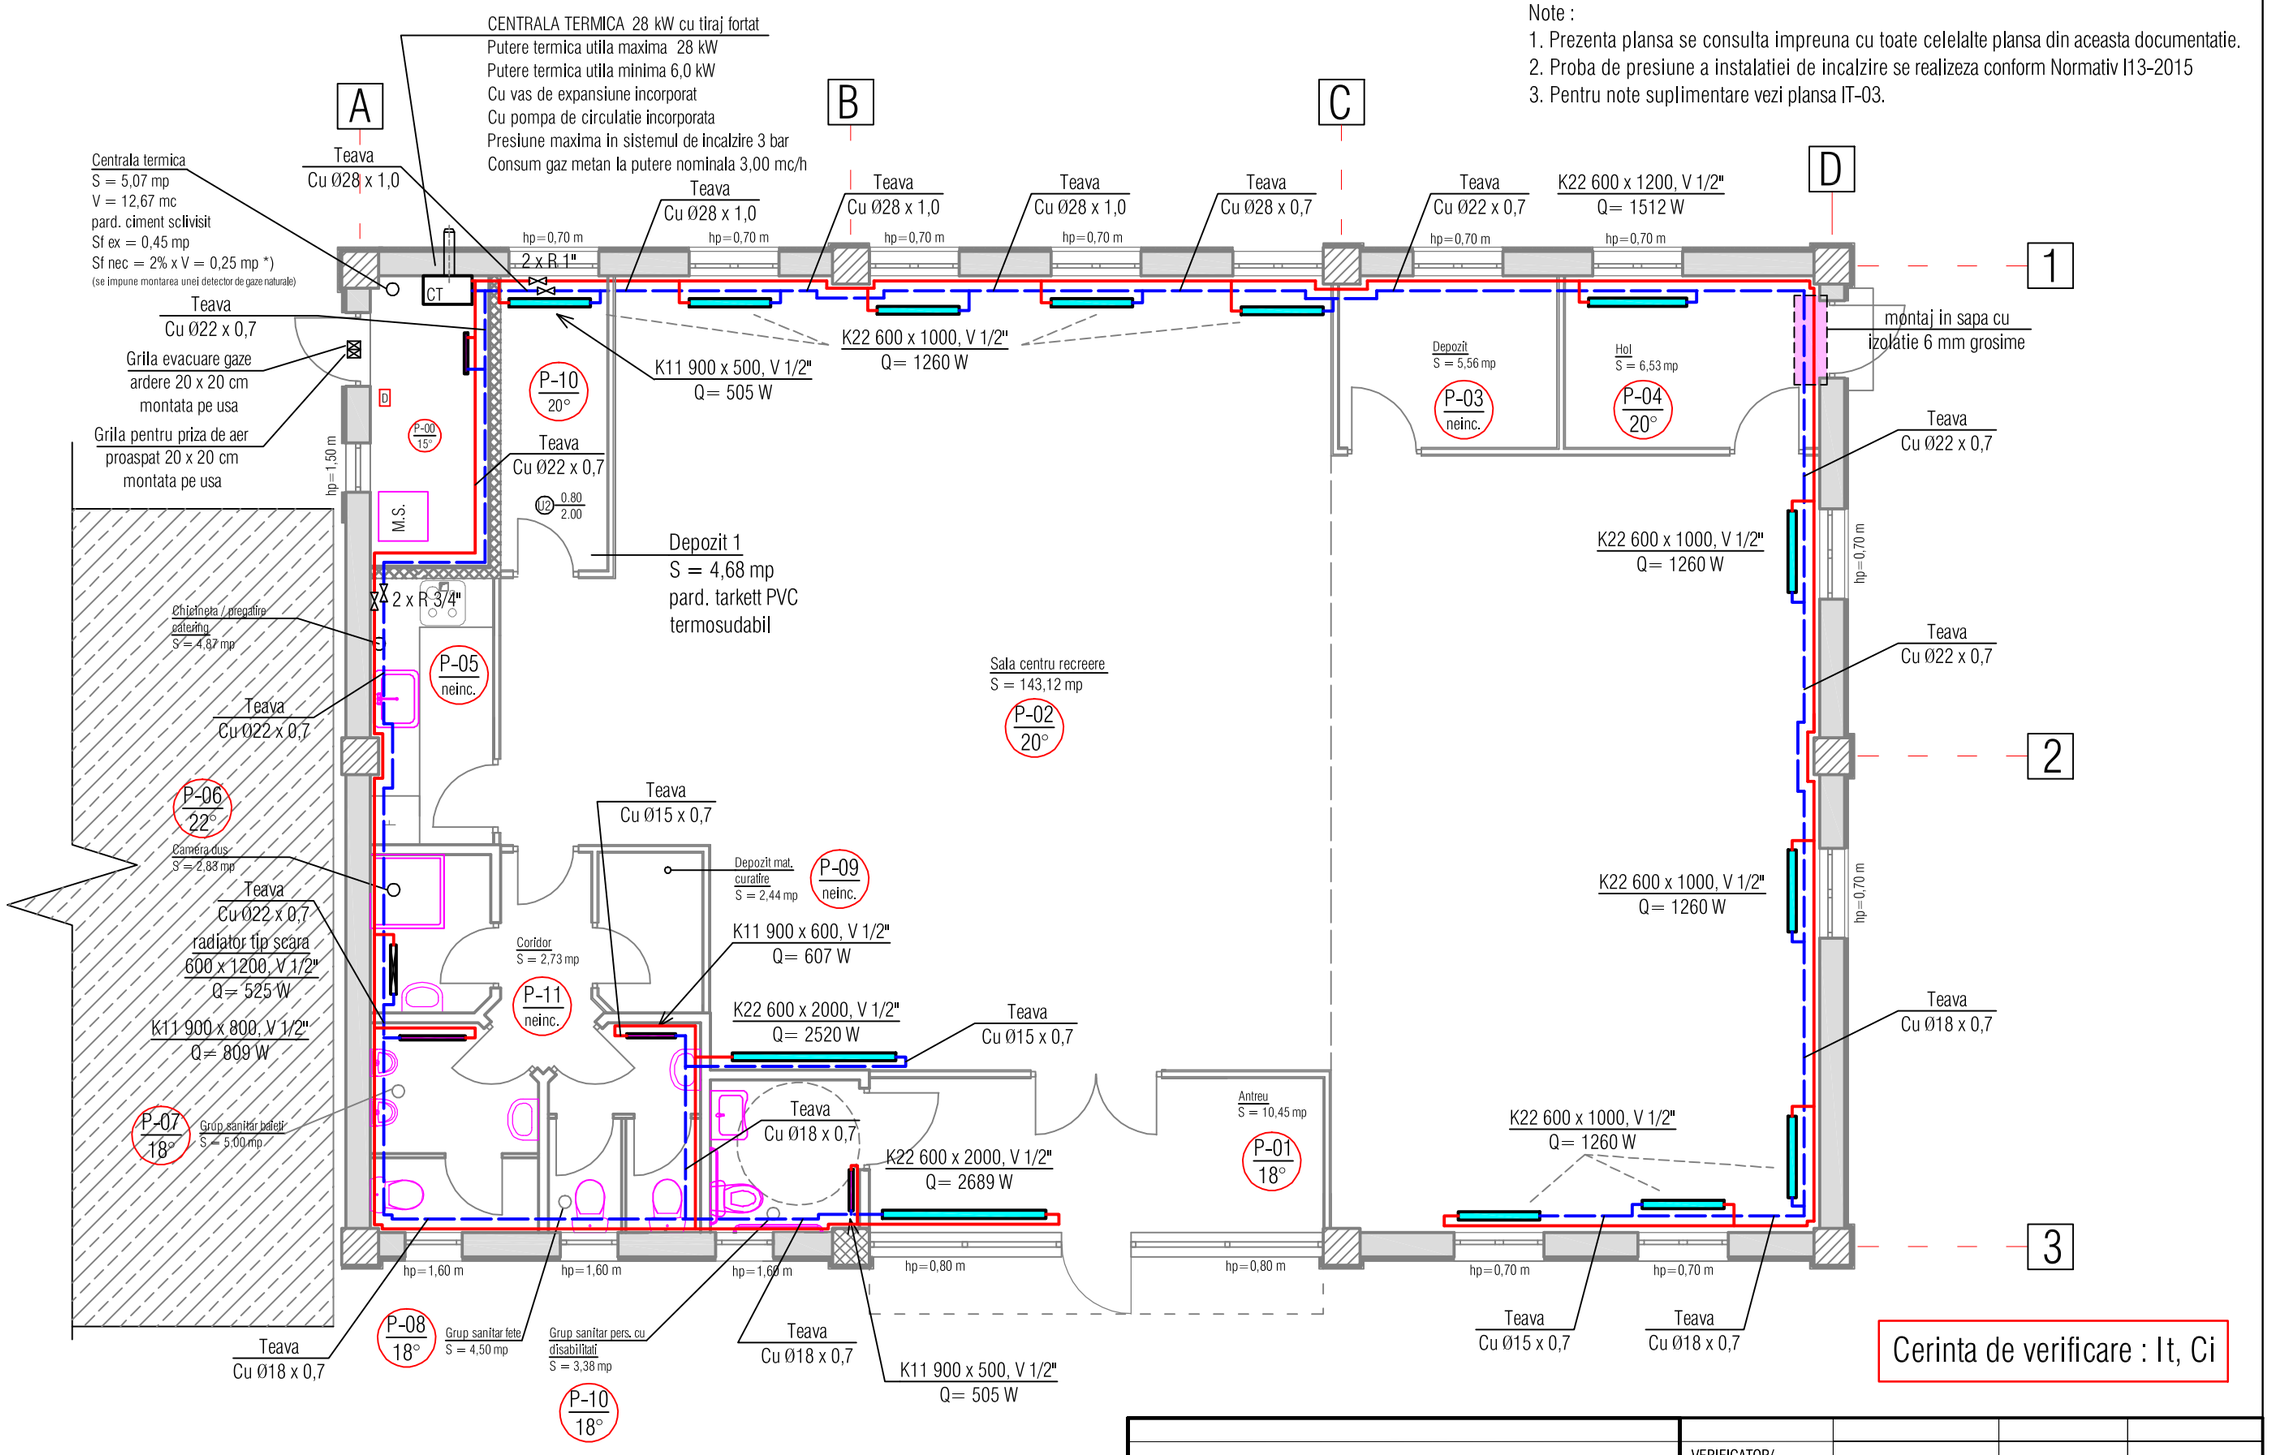

Cerinta de verificare : It, Ci

LEGENDA

	Radiator tip scara
	Radiator tabla de otel tip 22K avand inaltimea h = 600 mm
	Radiator tabla de otel tip 11K avand inaltimea h = 900 mm

	Conducta primara de distributie agent termic - 70 °C - TUR
	Conducta primara de distributie agent termic - 50 °C - RETUR

Q necesar = 21,85 kW
P instalat total = 21,77 kW

Instalatia de incalzire va fi umplut cu agent termic rezistent la inghet (dilutie apa rece 66% + monoetilenglicol in 33%)

REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA	VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA

PROIECTANT GENERAL

I.I. FEKETE M. ZOLTAN
plata Gabor Aron, nr. 5, Targu Seculesc, CUI 26334861, F14/728/2009
Tel : 0746 878 670, e-mail : fekete.zoltan@mail.com
PROIECTARE, CONSULTANTA IN CONSTRUCTII SI INSTALATII

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara :
SEF PROIECT :	ing. Fekete Zoltan		1:75
PROIECTAT :	ing. Fekete Zoltan		Data :
DESENAT :	ing. Fekete Zoltan		03.2016

DATE DESPRE PROIECT SI PLANSA

Beneficiar : MUNICIPIUL TARGU SECUIESC
Amplasament : str. Libertatii, nr. 19, Tg. Secuiesc, jud. Covasna
Nr. pr. 25 / 03.2016

Titlu proiect : SCHIMBARE DESTINATIE PUNCT TERMIC IN CENTRU DE RECREERE
Faza : D.T.A.C./ P.T.

Titlu plansa : INSTALATII DE INCALZIRE - PLAN PARTER
Nr. pl. IT-01